

# warmte etiket 2018.

## Dordrecht

### energiebronnen.

	Dordrecht
Afvalenergiecentrale	84%
Gasketels	16%


### milieugevolgen.

	2018
Warmtelevering GJ totaal	105.596
CO <sub>2</sub> -besparing (ton per jaar)	3.166
Duurzaam opgewekt	55%
CO <sub>2</sub> -reductie t.o.v. HR gasketel	52%
CO <sub>2</sub> -uitstoot kg/GJ levering	30,0

### Aansluiting Dordrecht

In Dordrecht werden meerdere gebouwen aangesloten op het warmtenet:

- Woonzorgcentrum Het Stadswiel
- Villa Augustus (de Watertoren)
- Albert Schweizer ziekenhuis
- Zorgcentrum De Linde

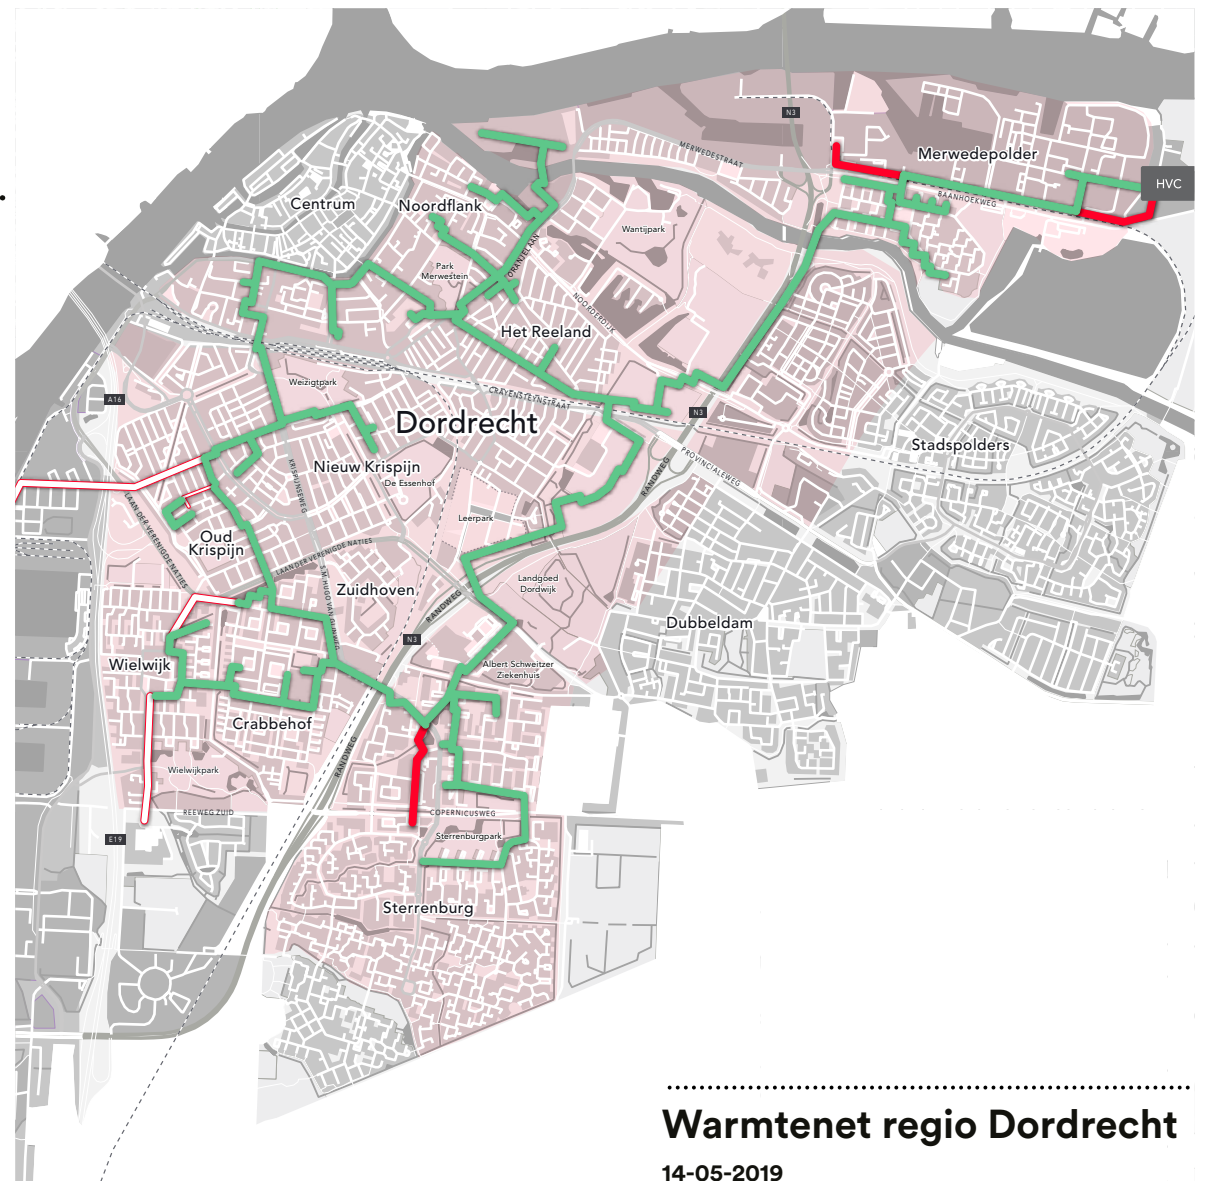

### Warmtenet regio Dordrecht

14-05-2019

-  al aangelegd
-  in voorbereiding/uitvoering
-  in onderzoek
-  in dit gebied is uitbreiding van het warmtenet mogelijk

[warmtenetalkmaar.nl](http://warmtenetalkmaar.nl)

[warmtenetheerhugowaard.nl](http://warmtenetheerhugowaard.nl)

# hvc.




Dordrecht



Maar liefst **52%** minder CO<sub>2</sub>-uitstoot vergeleken met warmte uit gas.



In totaal zijn er **4.551** woning-equivalenten aangesloten op het warmtenet Dordrecht.



Totaal **22** kilometer aangelegd.