

Informatieblad DuurzaamPlus.*

Algemene uitgangspunten

Bij het DuurzaamPlus-product gelden de afspraken voor de ingevoede ('netto teruggeleverde') dan wel van het elektriciteitsnet afgenomen elektriciteit van al uw aansluitingen. Voor op het net invoedende aansluitingen die telemetrisch bemeterd zijn, geldt de actuele marktprijs op de EPEX-markt minus een afslag. Deze afspraken zullen als maatwerkafspraken worden opgenomen in de met u lopende samenwerkings- leveringsovereenkomst HVC AandeelhoudersEnergie.

Berekening geleverde energie

- De telemetrisch bemeten aansluitingen worden op kwartiervolumes op invoeding op / afname van het net afgerekend (afbeelding 1). Eventuele zelflevering/direct verbruik van uw eigen opwek achter uw netaansluiting (voor hoofdmeter) op een locatie ziet u niet terug op de facturen (afbeelding 2 en 3).
- De vergoeding voor de ingevoede elektriciteit voor telemetrisch bemeten aansluitingen wordt vastgesteld op basis van de EPEX SPOT 'day-ahead'-markt gepubliceerde kwartierprijzen, zoals deze dagelijks worden vastgesteld. Omdat de marktprijzen fluctueren kan de vergoeding zowel positief (u ontvangt geld voor uw invoeding) als negatief (u betaalt geld voor uw invoeding) uitvallen.

Vergoedingen koop/verkoop Garanties van Oorsprong (GvO's):

- Voor de duurzaam geproduceerde elektriciteit die u invoedt op het openbare net worden (verhandelbare) GvO's bijgeschreven op uw handelsaccount bij VertiCer. De door u geproduceerde verhandelbare GvO's worden op jaarbasis tegen de reeds door HVC geleverde GvO's 'gesaldeerd' (afbeelding 4).
- Tussen de prijs per GvO die HVC u op de maandfactuur vergoedt voor de invoeding en prijs die HVC u in rekening brengt voor de afname van uw GvO's zit een verschil. Het verschil wordt aangemerkt als vergoeding voor de administratieve verwerking van dit proces via VertiCer, de "handlingsfee" (GvO-invoedingstarief = GvO-tarief *minus* handlingsfee).
- Indien de op locatie opgewekte elektriciteit op hetzelfde moment direct u wordt gebruikt, worden de bijbehorende GvO's wel geregistreerd door VertiCer, maar tevens direct als onverkoopbaar geormerkt ('gecanceled'). Deze GvO's worden aangeduid als "own use"-GvO's. Deze own use-GvO's kunnen relevant zijn in het kader van eventuele SDE-subsidies.
- De GvO's worden met terugwerkende kracht uiterlijk vóór 1 mei volgend op het leveringsjaar afgeboekt in VertiCer, zodat we vervolgens de GvO's voor het voorgaande jaar met u kunnen verrekenen.
- Het groene stroomcertificaat zal voor u opgemaakt worden na het afboeken van alle GvO's.

Facturatie kleinverbruikaansluitingen

- Kleinverbruikaansluitingen (t/m 3x80 A) en grootverbruikaansluitingen (> 3x80 A) waarvan de meterstanden jaarlijks uitgelezen worden, factureren we op basis van het verwachte verbruik en/of teruglevering. Na een jaar ontvangt u een eindafrekening. Deze eindafrekening wordt verrekend met de eerder in dat jaar betaalde voorschotten.
- Wanneer al uw kleinverbruikaansluitingen maandelijks, op afstand uitleesbaar zijn (slimme meter aanwezig) dan is maandelijks facturatie achteraf, op basis van werkelijk verbruik, onder voorwaarden bespreekbaar.

* Dit is een informatieblad over het leverings-/terugleveringsproduct "DuurzaamPlus". Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene toelichting en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Facturatie grootverbruikaansluitingen

Voor de grootverbruik aansluitingen (> 3x80 A) (maand bemeten & telemetrie) wordt er maandelijks op het werkelijke afname van/invoeding op het net, achteraf gefactureerd. Indien na facturatie de meetgegevens worden herzien door de netbeheerder of het meetbedrijf, zal HVC overgaan tot correctie van de betreffende verbruiken.

Curtailment

- Indien gewenst kan u curtailment op uw installaties toepassen. Het (laten) uitvoeren en inrichten van curtailment valt onder uw verantwoordelijkheid. Kosten voor het installeren en in bedrijf houden van de techniek worden door u zelf gedragen. HVC kan u hierin adviseren.
- Curtailment op de 'day-ahead' (/EPEX)-markt is mogelijk na overeenstemming over het niveau van de door u gewenste strikeprice. HVC kan u adviseren over mogelijkheden voor het (laten) installeren/ toepassen van de vereiste hardware/software en het gewenste niveau van de strikeprice.
- Curtailment op de onbalansmarkt of andere energiemarkten is uitsluitend toegestaan na voorafgaand schriftelijk overleg en instemming van HVC. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg verkennen onder welke voorwaarden dergelijke toepassingen in de toekomst mogelijk kunnen worden gemaakt.

Definities

In dit informatieblad worden diverse termen gebruikt. Voor de leesbaarheid hieronder een korte omschrijving van wat HVC AandeelhoudersEnergie met deze termen bedoelt.

Aansluiting

De fysieke koppeling van de [windturbine / PV-installatie] met het elektriciteitsnet van de Netbeheerder welke gekenmerkt is met een unieke EAN-code.

EPEX

Energiebeurs European Power Exchange. In dit contract wordt hier specifiek bedoeld de Nederlandse dag vooruit handel (Day Ahead) in elektriciteit (voorheen APX).


GvO's

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is het door Verticer uitgegeven bewijsmiddel dat 1 MWh elektriciteit duurzaam is geproduceerd.

Telemetrische meting


Deze meters worden vooral gebruikt bij grootverbruikers die veel elektriciteit afnemen/leveren. De meterstanden worden automatisch verzonden naar de netbeheerder, die deze op zijn beurt weer doorgeeft aan de energieleverancier.

Alleen afname

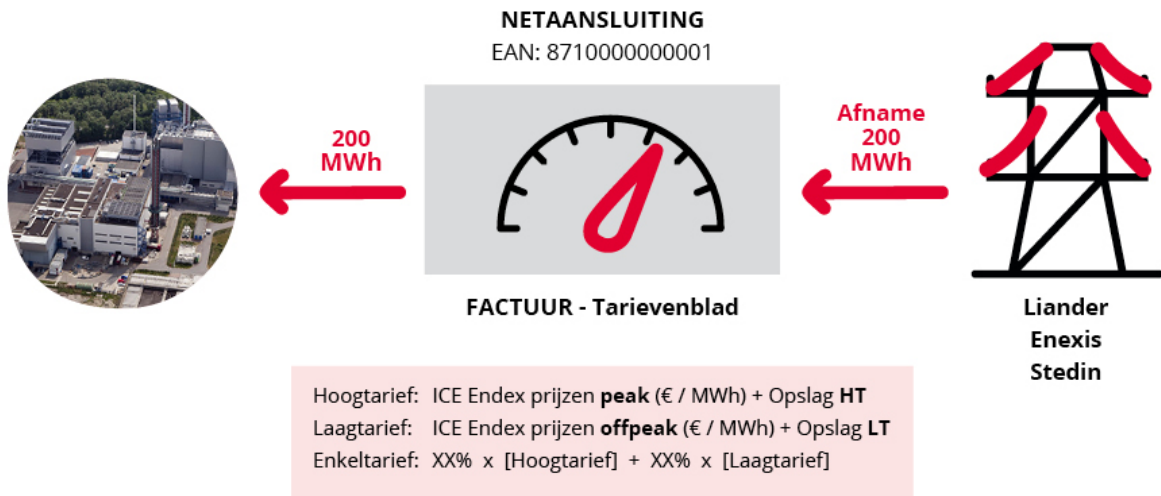

Afbeelding 1: afrekenmethodiek elektriciteit bij alleen afname op de netaansluiting


Afname + invoeding niet telemetrisch bemeten ('klein')

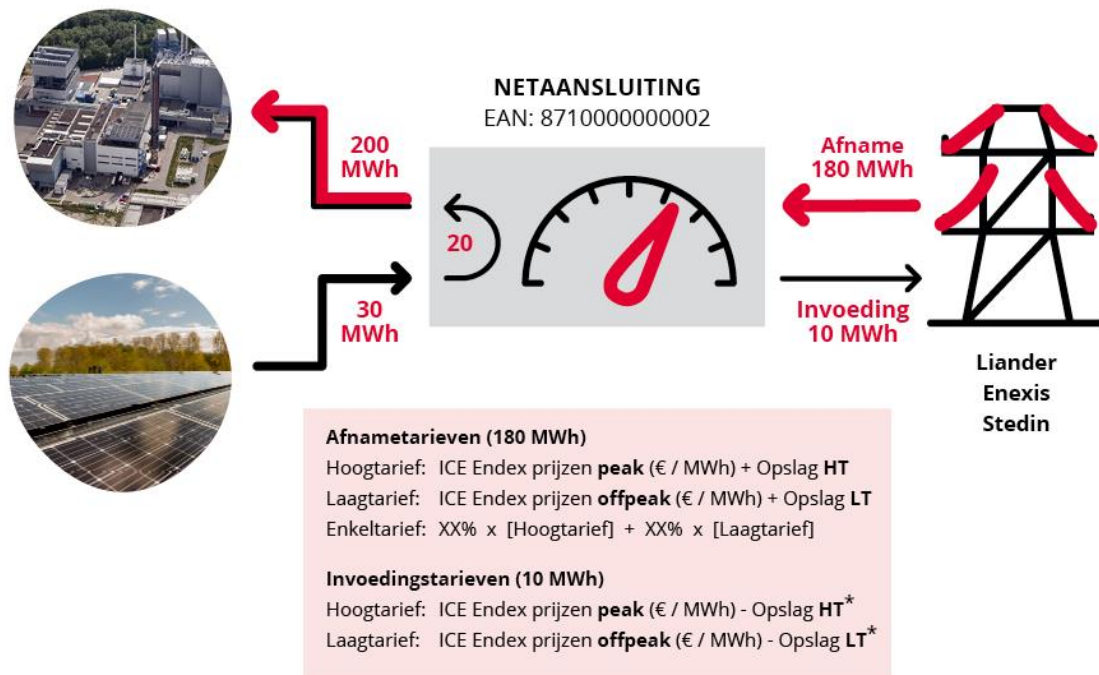

*De opslag voor invoeding is meestal negatief.


Afbeelding 2: afrekenmethodiek elektriciteit voor een aansluiting met afname van het net en invoeding op het net door niet telemetrisch bemeten installaties (vaak kleinere PV-installaties)

Afname + invoeding telemetrisch bemeten ('groot')

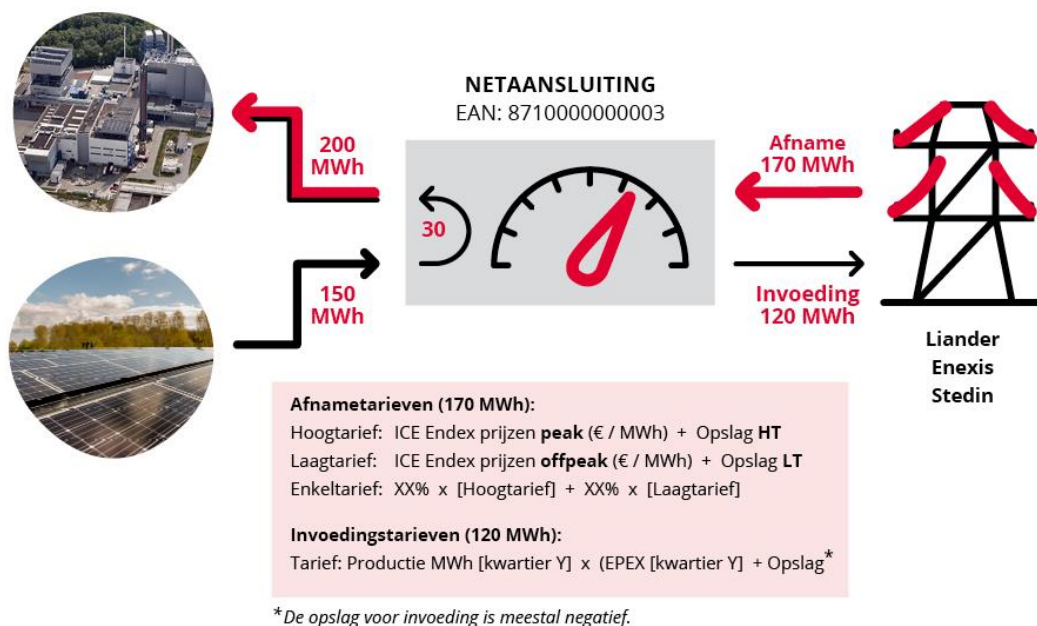

Afbeelding 3: afrekenmethodiek elektriciteit voor een aansluiting met afname van het net en invoeding op het net door (wél) telemetrisch bemeten installaties (vaak grotere PV-installaties)

Verrekening GVO's

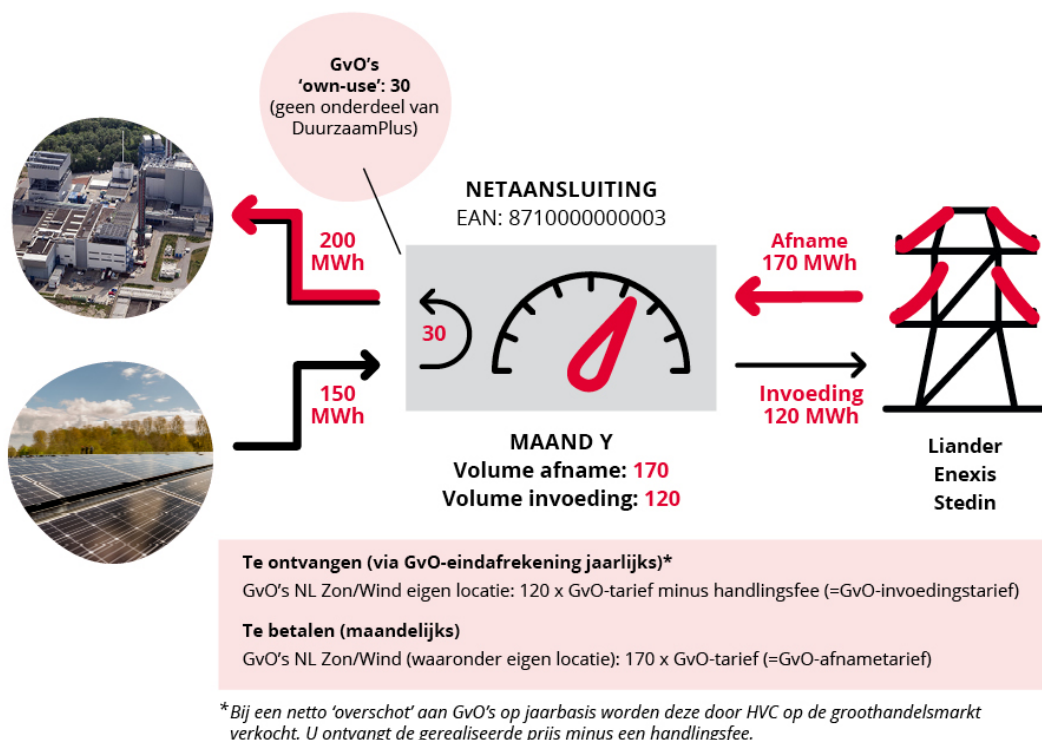

Afbeelding 4: afrekenmethodiek van de door u afgenomen en ingevoede (= verhandelbare) GvO's