HVC Energie B.V.
Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar
Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar
0800 - 0700
klantenservice@hvcenergie.nl
www.hvcgroep.nl

**IBAN** NL82 INGB 0701 5945 00
**KVK** 37120516
**BTW** NL 8150.61.158.B.01

# technische gegevens warmtelevering.

**Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type E2**

## Tabel technische gegevens

| Specificatie | Waarde | Zoals bedoeld in* |
|---|---|---|
| Ontwerp aanvoertemperatuur CV-zijde warmte | Warmte 45 °C | Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden |
| Ontwerp retourtemperatuur CV-zijde warmte | Warmte 33 °C | Art. 7.1 Algemene voorwaarden |
| Ontwerp aanvoertemperatuur CV-zijde koude | Koude 16 °C | Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden |
| Ontwerp retourtemperatuur CV-zijde koude | Koude 22 °C | Art. 7.1 Algemene voorwaarden |
| Stooklijn warmte | Ja | Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden |
| Type set | Direct | Art. 7.1 Algemene voorwaarden |
| Maximale waterdruk verwarming / koeling | 6 Bar (PN6) | Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden |
| Grenswaarde drukverschil over de CV installatie | 30 kPa | Art. 7.1 Algemene voorwaarden |
| Maximale aanvoertemperatuur | 60 °C | Zie de figuur onderaan dit blad |
| Expansie en overdrukbeveiliging | Vanuit het warmtenet | Art. 5 Aansluitvoorwaarden |
| Tapwaterklasse | 7,5 / 9 / 12,5 L/min | Art. 5.6.c Aansluitvoorwaarden |

* Waar Aansluitvoorwaarden staat wordt bedoeld “Aansluitvoorwaarden warmte en koude project Ringers”
Waar Algemene voorwaarden staat wordt bedoeld “Algemene Voorwaarden HVC Warmte”

HVC is een handelsnaam van HVC Energie B.V.

613-1026

HVC Energie B.V.
Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar
Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar
0800 - 0700
klantenservice@hvcenergie.nl
www.hvcgroep.nl

**IBAN** NL82 INGB 0701 5945 00
**KVK** 37120516
**BTW** NL 8150.61.158.B.01

# technische gegevens warmtelevering.

## Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type E2

### Stooklijn lage temperatuur afgiftesysteem

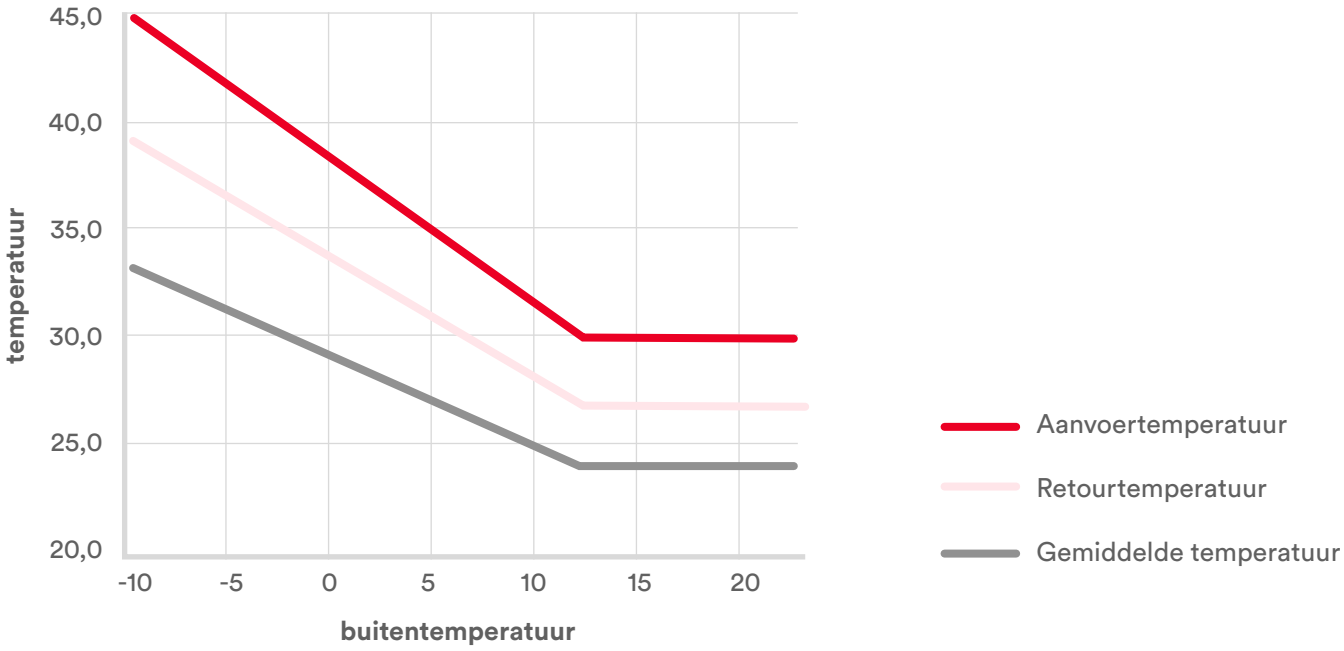


HVC is een handelsnaam van HVC Energie B.V.