HVC Energie B.V.
Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar
Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar
0800 - 0700
klantenservice@hvcenergie.nl
www.hvcgroep.nl

IBAN NL82 INGB 0701 5945 00
KVK 37120516
BTW NL 8150.61.158.B.01

technische gegevens warmtelevering.

Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type E2

Tabel technische gegevens

Specificatie	Waarde	Zoals bedoeld in*
Ontwerp aanvoertemperatuur CV-zijde warmte	Warmte 45 °C	Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden
Ontwerp retourtemperatuur CV-zijde warmte	Warmte 33 °C	Art. 7.1 Algemene voorwaarden
Ontwerp aanvoertemperatuur CV-zijde koude	Koude 16 °C	Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden
Ontwerp retourtemperatuur CV-zijde koude	Koude 22 °C	Art. 7.1 Algemene voorwaarden
Stooklijn warmte	Ja	Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden
Type set	Direct	Art. 7.1 Algemene voorwaarden
Maximale waterdruk verwarming / koeling	6 Bar (PN6)	Art. 5.2 en 5.3 Aansluitvoorwaarden
Grenswaarde drukverschil over de CV installatie	30 kPa	Art. 7.1 Algemene voorwaarden
Maximale aanvoertemperatuur	60 °C	Zie de figuur onderaan dit blad
Expansie en overdrukbeveiliging	Vanuit het warmtenet	Art. 5 Aansluitvoorwaarden
Tapwaterklasse	7,5 / 9 / 12,5 L/min	Art. 5.6.c Aansluitvoorwaarden

* Waar Aansluitvoorwaarden staat wordt bedoeld “Aansluitvoorwaarden warmte en koude project Ringers”
Waar Algemene voorwaarden staat wordt bedoeld “Algemene Voorwaarden HVC Warmte”

HVC is een handelsnaam van HVC Energie B.V.

613-1026

energie en hergebruik

technische gegevens warmtelevering.

Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type E2

Stooklijn lage temperatuur afgiftesysteem

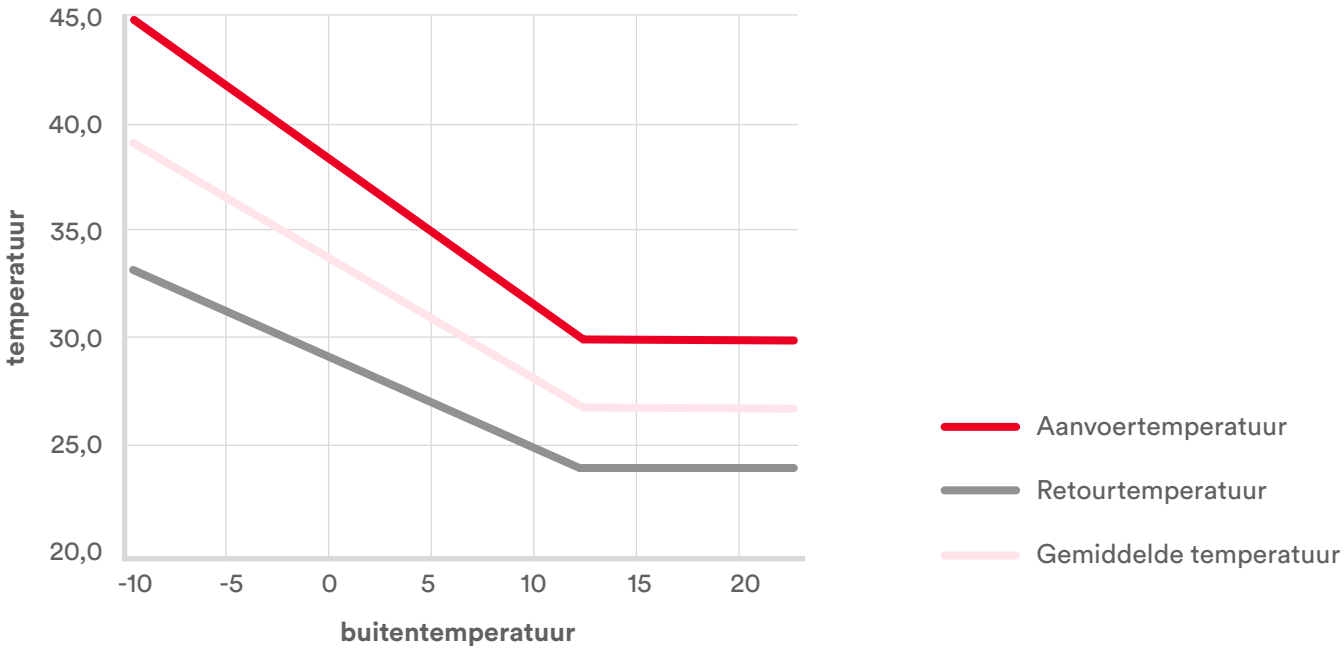

HVC is een handelsnaam van HVC Energie B.V.